


EAC



ПАСПОРТ

ТЕРМОСТАТЫ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ FRTAC15

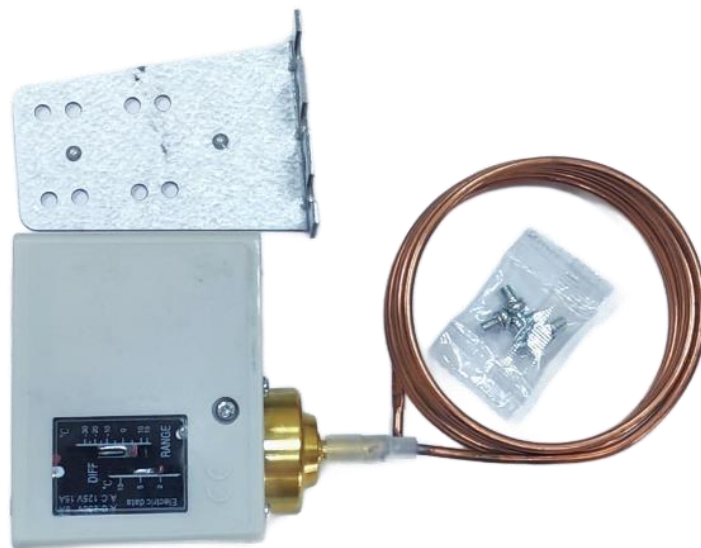

Предприятие изготовитель:
Продавец: ООО «ХИТ КОМПЛЕКТ»

1. Наименование и область применения

Термостаты защиты от замерзания FPTAC15.

Термостаты FPTAC15 серии предназначены для использования в качестве термостатов защиты от замерзания и обеспечения защиты расположенных за ними калориферов в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, а также теплообменников в системах охлаждения. Могут также использоваться для управления электрическими системами нагрева и включения акустических или оптических сигнальных систем.

2. Характеристика

Коммутационная способность:	24-250 Vac; 16(8) A
Влажность:	10-90% , не конденсирующаяся
Температура окруж. среды:	от -30 до +70 °C
Рабочая температура:	от -20 до +55 °C
Охлаждение капилляра:	30 см (мин.)
Макс. температура:	120 °C (не дольше 1 часа)
Гистерезис:	2 К
Точность (повторяемость):	± 1 К
Класс защиты:	I
Входное отверстие для капилляра:	15мм

3. Технические характеристики

Артикул	Длина капилляра	Температурный режим	Сброс
FPTAC15-1,8	1,8 м	-20...+55 °C	Автоматический
FPTAC15-3	3 м	-20...+55 °C	Автоматический
FPTAC15-6	6 м	-20...+55 °C	Автоматический
FPTAC15-9	9 м	-20...+55 °C	Автоматический
FPTAC15-12	12 м	-20...+55 °C	Автоматический
FPTAC15-18	18 м	-20...+55 °C	Автоматический

4. Особенности


- Медная колба с газообразным чувствительным элементом и медным капилляром
- Пыленепроницаемый блок коммутационный модуль с переключателями (тепло/холод)
- Простота монтажа и подключения
- Шкала отградуирована в °C и °F

5. Подключение

Клеммные соединения Винтовые клеммы для проводов с диаметром сечения до 1.5 мм² .
Кабельный ввод M20x1.5, for Ø 6...13 mm.

6. Функция сброса

Модели FPTAC15 обладают функцией автоматического сброса. Перекидной контакт возвращается в исходное положение при достижении температурой нормального диапазона значений.



7. Монтаж и настройка

Температура срабатывания термостата может быть установлена регулировочным винтом, расположенным сверху на корпусе. Температура помещения, в котором установлен термостат, не должна снижаться ниже настроенной температуры.

Рекомендуется устанавливать термостат в вертикальное положение, чтобы кабельный ввод был расположен на нижней стороне. Для надежного закрепления и предотвращения загрязнений отходами от сверления крепёжные отверстия изолированы по отдельности. Для подключения термостата, пожалуйста, снимите крышку и произведите подключение.

При разматывании следует закрепить капиллярную трубку на устройстве, предотвращающем образование петель. Поддерживайте радиус кривизны не менее 20 мм. Вводя чувствительный элемент с капиллярной трубкой в отверстия металлических листовых конструкций, обеспечьте должную защиту от повреждения. Используйте поставляемый с термостатом кронштейн для катушки капиллярной трубки

Любые операции с данным устройством, в частности такие как подключение, проверка или техническое обслуживание, должны производиться при отключенном от электрической сети и внешних нагрузок термостате. Проведение таких операций разрешается только квалифицированным рабочим. Компания - Продавец не несет ответственности за возможный ущерб, нанесенный вследствие некорректной установки и/или снятием или заменой защитного устройства. Для гарантии непроницаемой защиты, пожалуйста, поверните винты крепления крышки.

8. Гарантийные обязательства

- * Компания-продавец гарантирует безотказную работу устройства при правильной эксплуатации в течение 10 лет.
- * Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации
- * Гарантийный срок эксплуатации и хранения клапанов 12 месяцев с даты продажи.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 1 ГОД С ДАТЫ ПРОДАЖИ

Дата: _____

Штамп: _____